


**Remarques sur le produit :**

Les tableaux blancs sont toujours placés sur les Niveaux 3 et 4. Intérieur uniquement.


L'installation de ce produit requiert une hauteur sous plafond minimale de 2,55 m.

Les supports réglables de moniteurs sont des fixations VESA de 100 x 100 mm uniquement. Si un support plus grand est nécessaire, veuillez demander un adaptateur.

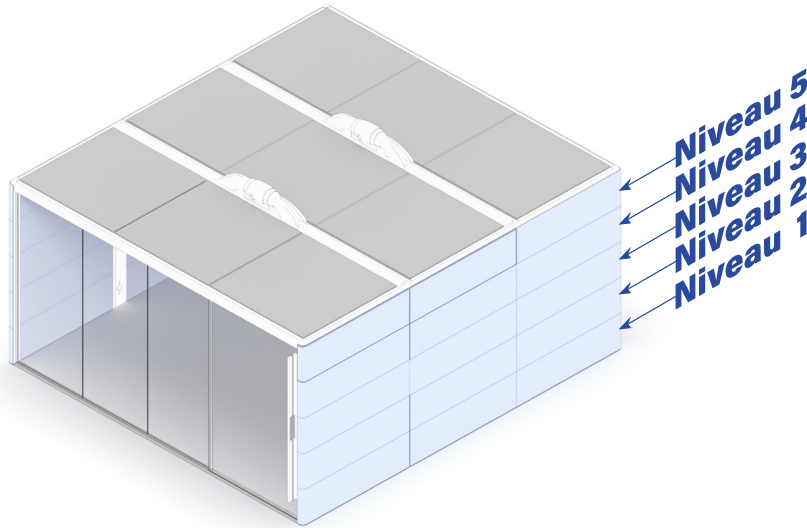

Verre 7 | Verre 8 | Verre 9 | Verre 10

Tissu 6  
Câble d'alimentation (2 m)  
Tissu 5  
Câble d'alimentation (2 m)  
Tissu 4

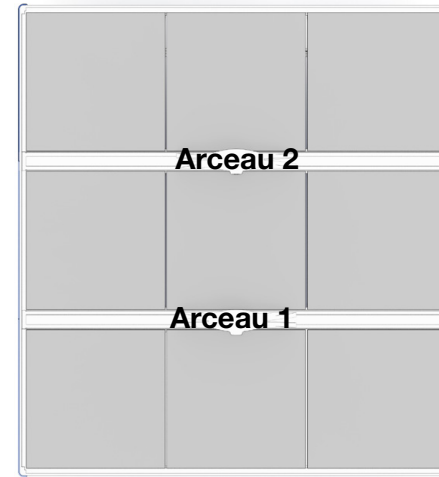

Tissu 11  
Commutateur éclairage/ventilateur  
Tissu 12  
Commutateur éclairage/ventilateur  
Tissu 13

Verre 3 | Verre 2 | Verre 1 | Porte

**Tissu extérieur**

Coloris unique	Étendue :	Niveau 5 :	Niveau 4 :	Niveau 3 :	Niveau 2 :	Niveau 1 :
Niveaux	Étendue :	Niveau 5 :	Niveau 4 :	Niveau 3 :	Niveau 2 :	Niveau 1 :
Dégradé	Étendue :	Niveau 5 :	Niveau 4 :	Niveau 3 :	Niveau 2 :	Niveau 1 :

**Tissu intérieur**

Coloris unique	Étendue :	Niveau 5 :	Niveau 4 :	Niveau 3 :	Niveau 2 :	Niveau 1 :
Niveaux	Étendue :	Niveau 5 :	Niveau 4 :	Niveau 3 :	Niveau 2 :	Niveau 1 :
Dégradé	Étendue :	Niveau 5 :	Niveau 4 :	Niveau 3 :	Niveau 2 :	Niveau 1 :

Options de table Air - Cocher la mention utile.  Aucune table  Table média 01  Table média 02  Table média 03  Air 30  Numéro de l'arceau :  Air 31  Air 32

Options de table Air Finition du piètement :  Finition de surface de table :  Alimentation :

Finition du verre/motif requis :

Spécifications d'alimentation :  3 prises secteur  2 prises secteur et 2 prises réseau Cat. 5e  2 prises secteur et 2 prises réseau Cat. 6

Tableaux blancs magnétiques intérieurs droits - Spécifier la quantité et les parois tapissées sur lesquelles ils seront installés : QTÉ :  Tissu 3  Tissu 4  Tissu 5  Tissu 9  Tissu 10  Tissu 11

Support de moniteur fixé sur arceau - Spécifier le type et le numéro de l'arceau sur lequel il sera fixé Numéro de l'arceau :  Support de moniteur réglable  Support de moniteur fixe

Supports de moniteur fixes sur tapisserie - Spécifier la quantité et les parois sur lesquelles ils seront installés : QTÉ :  Tissu 3  Tissu 4  Tissu 5  Tissu 9  Tissu 10  Tissu 11

Veuillez indiquer les besoins spéciaux :

Nom de la société :  Validé par :

Remarques :